



5.7.3. มีการตรวจสอบ ทดสอบการทำงาน และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้

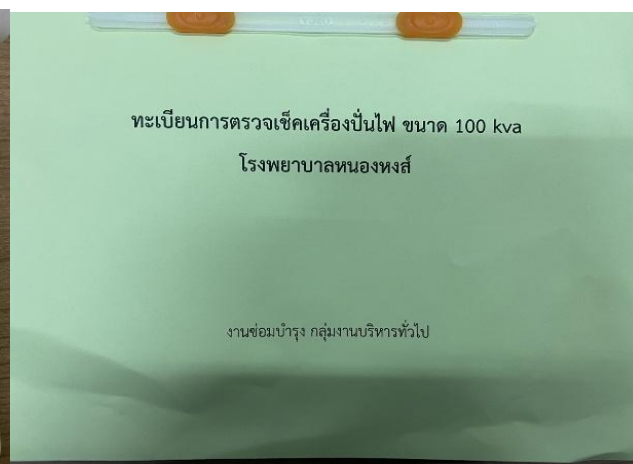

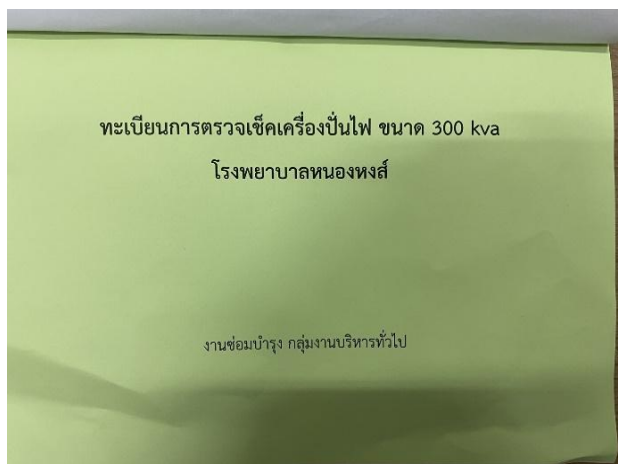

ทะเบียนการตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟ ขนาด 300 kva
โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														
2	ผู้ควบคุม																														
3	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														
4	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														
5	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														
6	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														
7	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														
8	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														

บันทึกเพิ่มเติม _____

นายแพทย์/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่
นายแพทย์/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่

ทะเบียนการตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟ ขนาด 100 kva
โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														
2	ผู้ควบคุม																														
3	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														
4	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														
5	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														
6	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														
7	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														
8	ผู้ควบคุม/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่																														

บันทึกเพิ่มเติม _____

นายแพทย์/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่
นายแพทย์/ พยาบาล/ เภสัชกร/ เจ้าหน้าที่