

3.3.12. F12E ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร: ความส่องสว่างบริเวณผิวจราจร (21 ลักซ์) บริเวณที่จอดรถ (50 ลักซ์) และบริเวณพื้นที่ทั่วไปภายนอกอาคาร ในเวลากลางคืน และตรวจสอบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร ให้มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกิน และป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วสว่างภายนอกอาคาร ให้มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกิน และป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

ผลการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โรงพยาบาลหนองหงส์

1. ระดับความเข้มแสงสว่าง

ตรวจวัดวันที่ 24 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00-12.00 น.

สภาพอากาศฟ้าเปิด มีแดด ท้องฟ้าโปร่ง โดยมีผลการตรวจวัด และการประเมินผลดังนี้

ลำดับ	แผนก/จุดตรวจวัด	ระดับความต้องการแสงสว่าง (Lux)		ผลการตรวจวัด(Lux)	ผลการประเมิน
		ลักษณะงาน	ค่ามาตรฐาน		
1	ห้องบริหาร	งานประจำในสำนักงาน เช่น การพิมพ์ การเขียน การอ่าน	400	331	ไม่ผ่าน
2	โต๊ะทำงานห้องผู้อำนวยการ	เขียนเอกสาร อ่านหนังสือ	300	352	ผ่าน
3	ห้องสุขา(ในห้องผู้อำนวยการ)	ใช้ทำการะกิจส่วนตัว	100	126	ผ่าน
4	ห้องสุขา(ห้องบริหาร)	เป็นห้องสุขา	100	384	ผ่าน
5	ห้องพัสดุ	งานประจำในสำนักงาน	400	224	ไม่ผ่าน
6	ห้องทำงาน(ยานพาหนะ)	งานประจำในสำนักงาน เช่น การพิมพ์ การเขียน การอ่าน	400	150	ไม่ผ่าน
7	ห้องสุขา(ยานพาหนะ)	เป็นห้องสุขา	100	137	ผ่าน
8	ป้อมยาม	เฝ้าเวรยาม ดูแลความเรียบร้อย	100	551	ผ่าน
9	จุดเวรเปล	งานเปล เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	100	600	ผ่าน
10	จุดตรวจคัดกรองโรค	งานคัดกรองโรค	400	430	ผ่าน
11	หน้าคอมฯ(ห้องER)	งานบันทึกข้อมูล แสดงข้อมูล	600	209	ไม่ผ่าน
12	จุดทำแผล(ห้องER)	งานทำแผล งานตรวจรักษา	400	405	ผ่าน
13	หน้าคอมฯ(ห้องชันสูตร)	งานบันทึกข้อมูล แสดงข้อมูล	600	234	ไม่ผ่าน
14	โต๊ะทำงาน 1(ห้องชันสูตร)	งานเอกสาร การเขียน การอ่าน	400	233	ไม่ผ่าน
15	โต๊ะทำงาน 2(ห้องชันสูตร)	งานเอกสาร การเขียน การอ่าน	400	190	ไม่ผ่าน
16	จุดเจาะเลือด	งานเจาะเลือด	400	210	ไม่ผ่าน
17	คลินิกโรคเรื้อรัง	ผู้ป่วยนั่งรอรับบริการ	400	140	ไม่ผ่าน
18	หน้าจอคอมฯ(โรคเรื้อรัง)	งานบันทึกข้อมูล แสดงข้อมูล	600	88	ไม่ผ่าน
19	ห้องสุขาเจ้าหน้าที่	เป็นห้องสุขา	100	65(ไฟไม่ติด)	ไม่ผ่าน
20	ห้องให้คำปรึกษา	ให้คำปรึกษา แนะนำ	400	237	ไม่ผ่าน
21	ห้องบัตร	งานประจำในสำนักงาน	400	153	ไม่ผ่าน
22	หน้าคอมฯ(ห้องบัตร)	งานพิมพ์บัตร	600	58	ไม่ผ่าน
23	ศูนย์คอมพิวเตอร์	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	400	172	ไม่ผ่าน
24	จุดซักประวัติ(OPD)	งานซักประวัติ ลงข้อมูลในคอมฯ	400	116	ไม่ผ่าน
25	จุดรพพบแพทย์	รพพบแพทย์ รอเข้าห้องตรวจ	200	285	ผ่าน

ลำดับ	แผนก/จุดตรวจวัด	ระดับความต้องการแสงสว่าง (Lux)		ผลการตรวจวัด(Lux)	ผลการประเมิน
		ลักษณะงาน	ค่ามาตรฐาน		
26	ห้องตรวจ 1	งานตรวจรักษาคนไข้	400	274	ไม่ผ่าน
27	ห้องตรวจ 2	งานตรวจรักษาคนไข้	400	270	ไม่ผ่าน
28	ห้องตรวจ 3	งานตรวจรักษาคนไข้	400	257	ไม่ผ่าน
29	ห้องเก็บเงิน	งานประจำในสำนักงาน เก็บเงิน	400	150	ไม่ผ่าน
30	จุดจ่ายยา	งานจ่ายยาให้ผู้ป่วย	300	65	ไม่ผ่าน
31	จุดจัดยา(ห้องยา)	จัดเตรียมยาให้คนไข้	300	169	ไม่ผ่าน
32	ห้องทำงานเภสัชกร	งานประจำในสำนักงาน	400	300	ไม่ผ่าน
33	ทางเดินระหว่างตึกOPDไปIPD	ทางเดินและเข็นส่งผู้ป่วย	50	740	ผ่าน
34	คลินิกARI	ผู้ป่วยนั่งรอรับบริการ	400	340	ไม่ผ่าน
35	หน้าจอคอมพิวเตอร์(คลินิกAR)I	งานบันทึกข้อมูล แสดงข้อมูล	600	252	ไม่ผ่าน
36	ห้องสุขาผู้ป่วยนอก	เป็นห้องสุขา	100	150	ผ่าน
37	ห้องผู้ป่วยหญิง	ตรวจคนไข้ ลงข้อมูล	400	112	ไม่ผ่าน
38	ห้องผู้ป่วยชาย	ตรวจคนไข้ ลงข้อมูล	400	99	ไม่ผ่าน
39	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่(ตึกผู้ป่วยใน)	งานประจำในสำนักงาน เช่น การเขียน การอ่าน การพิมพ์	400	105	ไม่ผ่าน
40	หน้าจอคอมพิวเตอร์(ผู้ป่วยใน)	งานบันทึกข้อมูล แสดงข้อมูล	600	110	ไม่ผ่าน
41	ทางเดิน(ตึกผู้ป่วยใน)	เป็นทางเดินและเข็นส่งผู้ป่วย	50	253	ผ่าน
42	ห้องมิตรภาพบำบัด	งานประจำในสำนักงาน เช่น การพิมพ์ การเขียน การอ่าน	400	190	ไม่ผ่าน
43	ห้องกายภาพบำบัด	กายภาพบำบัดผู้ป่วย	400	250	ไม่ผ่าน
44	หน้าจอคอมพิวเตอร์กายภาพ	งานบันทึกข้อมูล แสดงข้อมูล	600	214	ไม่ผ่าน
45	เอ็กซเรย์	บันทึกข้อมูล	400	141	ไม่ผ่าน
46	ห้องสุขา (เอ็กซเรย์)	ใช้ทำภารกิจส่วนตัว	100	114	ผ่าน
47	จุดทำฟัน จุดที่1(ห้องทันตกรรม)	งานตรวจรักษาฟัน	400	200	ไม่ผ่าน
48	จุดทำฟัน จุดที่2(ห้องทันตกรรม)	งานตรวจรักษาฟัน	400	374	ไม่ผ่าน
49	ห้องทำงาน(ทันตกรรม)	งานประจำในสำนักงาน	400	100	ไม่ผ่าน
50	ห้องกลุ่มการพยาบาล	ประชุม	400	331	ไม่ผ่าน
51	หน้าจอคอมพิวเตอร์ กลุ่มการ	จัดทำเอกสารต่างๆ	600	125	ไม่ผ่าน
52	คลินิกนมแม่	ให้นมบุตร ให้สุขศึกษา	400	106	ผ่าน
53	ห้องคลอด	งานทำคลอด	400	283	ไม่ผ่าน
54	ห้องรอกคลอด	รอกคลอด ฉีดยา ทำหัตถการ	400	447	ไม่ผ่าน
55	ห้องสุขาเจ้าหน้าที่(ห้องรอกคลอด)	ใช้ทำภารกิจส่วนตัว	100	113	ผ่าน

ลำดับ	แผนก/จุดตรวจวัด	ระดับความต้องการแสงสว่าง (Lux)		ผลการตรวจวัด(Lux)	ผลการประเมิน
		ลักษณะงาน	ค่ามาตรฐาน		
56	โต๊ะทำงาน(ห้องหลังคลอด)	การเขียน การอ่าน	400	130	ไม่ผ่าน
57	จุดเตรียมเครื่องมือ(เครื่องมือ)	จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำคลอด	400	265	ไม่ผ่าน
58	ห้องทำงานแพทย์แผนไทย	งานประจำในสำนักงาน เช่น การเขียน การพิมพ์	400	90	ไม่ผ่าน
59	ห้องนวด(แพทย์แผนไทย)	งานนวด	400	91	ไม่ผ่าน
60	จุดซักประวัติ(งานเวชปฏิบัติฯ)	งานซักประวัติ เขียนข้อมูล	400	150	ไม่ผ่าน
61	จุดตรวจคัดกรองโรค(งานเวชปฏิบัติฯ)	งานคัดกรองโรค	400	147	ไม่ผ่าน
62	ห้องฉีดวัคซีน(งานเวชปฏิบัติฯ)	งานฉีดวัคซีน	400	134	ไม่ผ่าน
63	ห้องทำงาน(งานเวชปฏิบัติฯ)	งานประจำในสำนักงาน เช่นการพิมพ์ กา	400	226	ไม่ผ่าน
64	หน้าคอมฯ(งานเวชปฏิบัติฯ)	งานบันทึกข้อมูล แสดงข้อมูล	600	117	ไม่ผ่าน
65	ห้องประชาสัมพันธ์	งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม	400	244	ไม่ผ่าน
66	ห้องทำงานศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	งานประจำในสำนักงาน	400	322	ไม่ผ่าน
67	ห้องทำงาน (งานสุขาภิบาลฯ)	งานประจำในสำนักงาน เช่น การพิมพ์ การเขียน การอ่าน	400	410	ผ่าน
68	หน้าคอมฯ (งานสุขาภิบาลฯ)	งานบันทึกข้อมูล, แสดงข้อมูล	600	243	ไม่ผ่าน
69	ห้องผลิตน้ำดื่ม	บรรจุน้ำดื่มใส่ขวด	400	413	ผ่าน
70	ห้องทำงาน(ห้องครัว)	งานประจำสำนักงาน	400	90	ไม่ผ่าน
71	สถานที่ล้างทำความสะอาดจาน ชาม	งานล้างทำความสะอาดจาน ชาม อุปกรณ์ประกอบอาหาร	300	33	ไม่ผ่าน
72	บริเวณปรุงอาหาร(ห้องครัว)	งานปรุงอาหาร	300	113	ไม่ผ่าน
73	โต๊ะเตรียมอาหาร	เตรียมวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหาร	300	50	ไม่ผ่าน
74	ห้องสุขา(ห้องครัว)	ใช้ทำภาระกิจส่วนตัว	100	37	ไม่ผ่าน
75	ห้องทำงานหน่วยจ่ายกลาง	งานประจำในสำนักงาน	400	166	ไม่ผ่าน
76	ห้องล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	งานล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	300	382	ผ่าน
77	ห้องพับผ้า	งานพับผ้า	100	321	ผ่าน
78	ห้องสุขา(Supply)	เป็นห้องสุขา	100	191	ผ่าน

ลำดับ	แผนก/จุดตรวจวัด	ระดับความต้องการแสงสว่าง (Lux)		ผลการตรวจวัด(Lux)	ผลการประเมิน
		ลักษณะงาน	ค่ามาตรฐาน		
79	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เก็บขยะ	งานประจำในสำนักงาน เช่น การเขียน การอ่าน	400	430	ผ่าน
80	ห้องเครื่องสำรองไฟฟ้า	ตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟ	400	410	ผ่าน
81	ห้องซ่อมบำรุง	งานซ่อมบำรุง	400	562	ผ่าน
82	ห้องประชุมใหญ่(ตึกสงฆ์)	ประชุม จัดกิจกรรม	300	520	ผ่าน
83	ห้องประชุมเล็ก(ตึกสงฆ์)	ประชุม จัดกิจกรรม	300	486	ผ่าน
84	ห้องสุขา(ตึกสงฆ์)	เป็นห้องสุขา	100	136	ผ่าน


หมายเหตุ

โดยใช้เครื่อง ตรวจวัด Tes-1334A Lightmeter

สรุป ผ่าน 26

ไม่ผ่าน 58



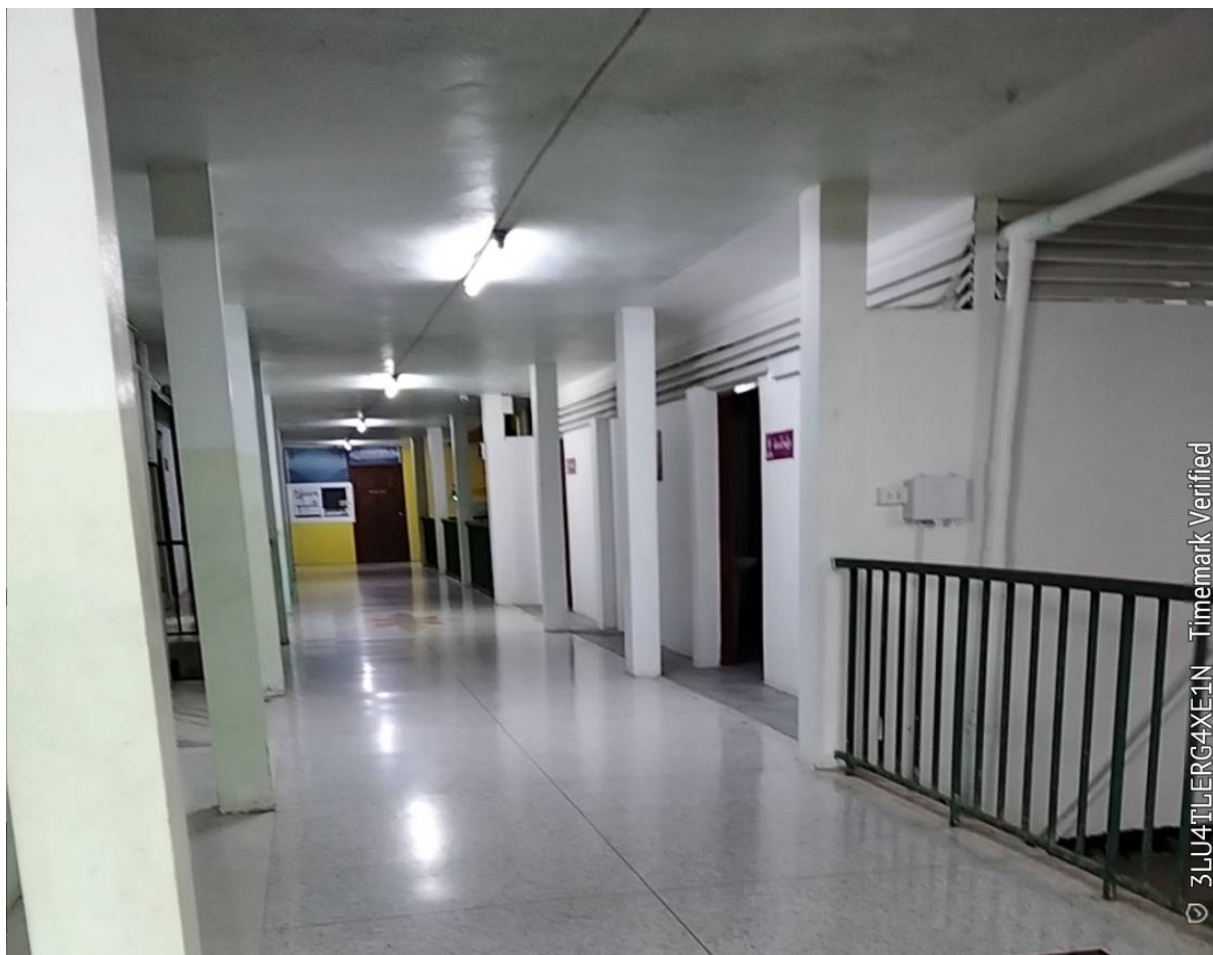

3LU4TLERG4XE1N Timemark Verified



HNXXRLAEDGHUB Timemark Verified



© Y2B2PRGCD14EAG Timemark Verified



DPYX6EA6NDKHL Timemark Verified



