

3.3.14. F14E ออกแบบระบบไฟสำรองฉุกเฉินจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การติดตั้ง สถานที่และพื้นที่ปฏิบัติงานในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหมาะสม เป็นไปตามหลักวิศวกรรม มาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า และกฎหมายกำหนด กรณีแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลวใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที ในการจ่ายไฟอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีระบบการต่อลงดิน





ตู้ของเครื่องตัวเล็ก




เครื่องตัวเล็กต่อลง  
หลักดิน



เฉพาะแจ้งซ่อม (5) 📢 📧



จักรพรรณ์(สอง)

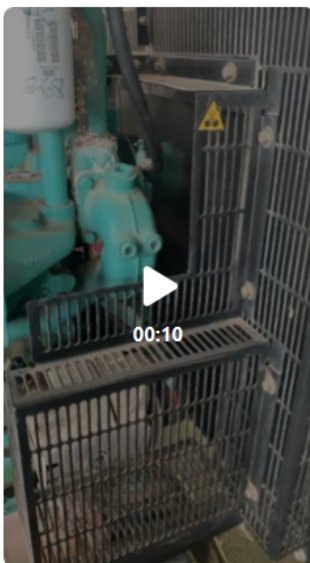

15.31 น.

บันทึก | บันทึกเป็น... | แชร์ | ส่งไปยัง Keep Memo

ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น.



จักรพรรณ์(สอง)

วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 15.00 น.  
รายงานการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
1.ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง2เครื่อง ทำงานภายใน10วินาที  
2.ทำการทดสอบเครื่องขนาด300kw(สีเขียว)เป็นเวลา 10 นาที  
3.ทำการทดสอบเครื่องขนาด100kw(สีเหลือง)เป็นเวลา10นาที  
4.สรุปการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง2เครื่องปกติ

15.31 น.

มีการเช็คระดับน้ำมันทุกวันศุกร์ รายงานพร้อมการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
โดยเตรียมน้ำมันสำรองไว้ให้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง



เฉพาะแจ้งซ่อม (5) 📎 📎

บันทึก | บันทึกเป็น... | แชร์ | ส่งไปยัง Keep Memo



จิตรพรณ์(สง)

รายงานแรงดันไฟฟ้าช่วงเวลา15.00น.ครับ

15:06 น.



จิตรพรณ์(สง)



15:30 น.

บันทึก | บันทึกเป็น... | แชร์ | ส่งไปยัง Keep Memo



จิตรพรณ์(สง)

เพิ่มข้อความ